

Hoe toegankelijk is Hoorn (openbare ruimte) (Nieuwstraat)?



Hallo Hoorn (openbare ruimte) (Nieuwstraat)!

Op 1-12-2021 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u in de zaak voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.



100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

Let op, dit is rapportage 4/4.



Gaat u binnenkort verbouwen of herinrichten? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 6 - GPP aan doorgaande weg

1. Er ontbreekt markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats.




Hierdoor is het voor bezoekers niet duidelijk hoe zij de auto moeten parkeren en wordt door andere auto's mogelijk geen rekening gehouden met de ruimte die nodig is om in- en uit te stappen.

Advies:

Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 6 - GPP aan doorgaande weg

2. De gehandicaptenparkeerplaats is 200cm breed.

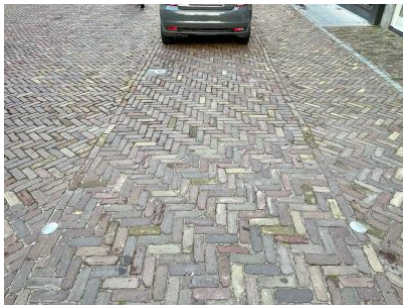

Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan minimaal één gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **7**)/platina (zie: **11**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 22 - GPP aan doorgaande weg

3. Er ontbreekt markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats.



Hierdoor is het voor bezoekers niet duidelijk hoe zij de auto moeten parkeren en wordt door andere auto's mogelijk geen rekening gehouden met de ruimte die nodig is om in- en uit te stappen.

Advies:

Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 22 - GPP aan doorgaande weg

4. De gehandicaptenparkeerplaats is 205cm breed.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan minimaal één gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **8**)/platina (zie: **12**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 6 in de openbare ruimte - Zitbankje

5. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **9**)/platina (zie: **13**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 22 in de openbare ruimte - Zitbankje

6. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **10**)/platina (zie: **14**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.




Zilver



Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 6 - GPP aan doorgaande weg

7. De gehandicaptenparkeerplaats is 200cm breed.

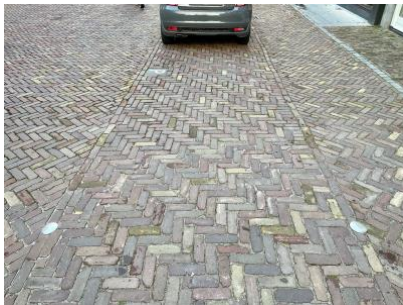

Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met

contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **11**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 22 - GPP aan doorgaande weg

8. De gehandicaptenparkeerplaats is 205cm breed.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met

contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **12**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 6 in de openbare ruimte - Zitbankje

9. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **13**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 22 in de openbare ruimte - Zitbankje

10. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **14**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.



Goud



Met de volgende aanpassingen behoort uw locatie tot de absolute top qua toegankelijkheid, gebaseerd op de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 6 - GPP aan doorgaande weg

11. De gehandicaptenparkeerplaats is 200cm breed.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen,

open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 22 - GPP aan doorgaande weg

12. De gehandicaptenparkeerplaats is 205cm breed.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen,

open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn. Een eventuele dwars- of langshelling van maximaal 1:50. Indien er een hoogteverschil is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute dan dient er binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift aanwezig te zijn.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 6 in de openbare ruimte - Zitbankje

13. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen 40 en 45cm.

Het zitbankje ter hoogte van nummer 22 in de openbare ruimte - Zitbankje

14. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen 40 en 45cm.



Platina